


# TYPE E-1 現場操作型

設計標準No.

図号	図名	図尺

CK

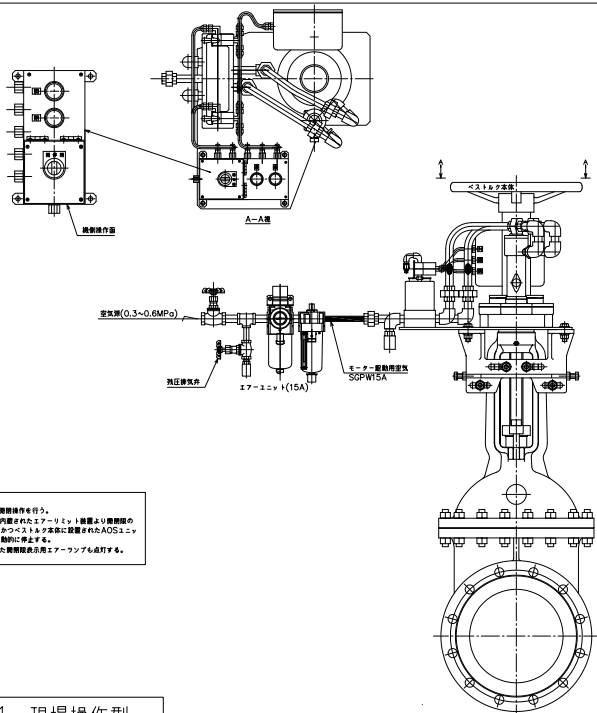

**操作手順**

- 1) 残圧排気弁からの動作信号により開閉操作を行う。
- 2) バルブ動作時に、ベストルクに内蔵されたエア-リミット調整より開閉後のアンサーバック信号が出力され、かつベストルク本体に設置されたAOSエニットの動作により、ベストルクが自動的に停止する。
- 3) 同時に、残圧排気弁内に設置された開閉状態指示用エア-ラップも点灯する。

TYPE E-1 現場操作型

 鋼管工業 株式会社	図	20.11.11	冊	20.11.11	冊	20.11.11	冊	20.11.11
	製	砂岡	製	砂岡	製	上田	製	上田
色	ベートルク	材		尺				
記	接続参考図	備						CK